



„ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ“ АД

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ за

„Доставка ,монтаж и въвеждане в експлоатация на ръковен филтър“

I. ПОТРЕБНОСТ

Предназначението на ръковни филтри е да очиства димни газове получени при изгаряне на биомаса в скарен котел ПТ10 монтиран в „Топлофикация ВТ“ АД гр. Велико Търново ул.Никола Габровски натрошаване на 71А .

II. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Параметри на димните газове на входа на ръковен филтър

- | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| • Номинална работна температура на газовете - | 150 ÷ 160 °C; |
| • Максимална температура на газовете - | 180 ÷ 185 °C; |
| • Дебит на димни газове при реални условия - | 20 500 m ³ /h; |
| • Дебит на димни газове при максимална температура - | 22 000 m ³ /h; |
| • Концентрация на пепел в димните газове при реални условия - | 12 g/m ³ ; |
| • Концентрация на прах след рък.фильтри - | 20 mg/m ³ |
| • Максимално разреждане след ръковния филтър - | 4 500 Pa; |
| • Степен на сейзмичност за района на Велико Търново - | 8. |

III. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА

1. Предложат твърда цена в лева
2. Посочат срок за изпълнение (в седмици).
3. Предложат условия на плащане: максимално разсрочено след доставка.
4. Предложат гаранция на оборудването – минимум 24 месеца от въвеждане в експлоатация.
5. Представят сертификат за произход и качество. Оferираното оборудване да е сертифицирано съгласно нормите и директивите за безопасност и екология на ЕС.

IV. ИЗИСКВАНИЯ


1. Качествени изисквания към оборудването: Доставеното оборудването да отговаря на съответните действащи стандарти, отраслови нормали и на изискванията за съответствие. При доставката да се представят нужните документи – сертификати и декларации за съответствие на продуктите, гаранционни карти, паспорти, указанията и инструкции за монтаж и експлоатация и др.

2. Кандидатите да изготвят списък на всички основни компоненти на оферираниото оборудване с посочени цени и завод-производител, да посочи гаранция и експлоатационен живот на всеки компонент.

3. Кандидатите по настоящата процедура трябва ясно да опишат своята възможност и ангажимент да осигурят гаранционно и извънгаранционно (в опция на Купувача) обслужване на оборудването, да се посочат сервизни и складови бази.

V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

гр. Велико Търново ул. Никола Габровски 71А

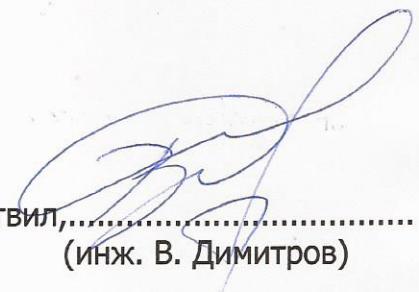

Изготвил,
(инж. В. Димитров)